SINCE 1947

DAESUNG

ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

DAESUNG
SINCE 1947

2019
- **Основание представительства в России**

2018
- Основание представительства в Китае

2016
- Основание представительства в США

2015
- Получение в США сертификата ASME(American Society of Mechanical Engineers)

2014
- Получение в Австралии сертификата и начало экспорта

2010
- Получение Российского сертификата соответствия ГОСТ (Государственный стандарт)

2008
- Старт экспорта в США
- Получение в США сертификата ETL(Конденсационного котла и водонагревателя)

2006
- Старт экспорта конденсационного водонагревателя
- Начало продаж конденсационных котлов (модели линейки S)
- Получение европейского сертификата CE(Конденсационный котел)

2004
- Получение ISO 14001:2001(Международная организация по стандартизации)
- Получение европейского сертификата CE(Газовый котел)

2000
- Достижение объема продаж 1,300,000 котлов
- Старт экспорта в Европу
- Основание филиала в Китае

1997
- Достижение объема продаж 800,000 котлов

1995
- Получение ISO 9001(Международная организация по стандартизации)

1990
- Завершение строительства завода г. Ым-сунг

1984
- Производственное сотрудничество компании "Safoto Emora" с французской компанией

1982
- Начало снабжения котлами Daesung Celtic

1947
- Основание компании Daesung Industry


Москва

Офис представительства «Дэсунг Рус»



Краснопресненская наб., 12,

DAESUNG
SINCE 1947

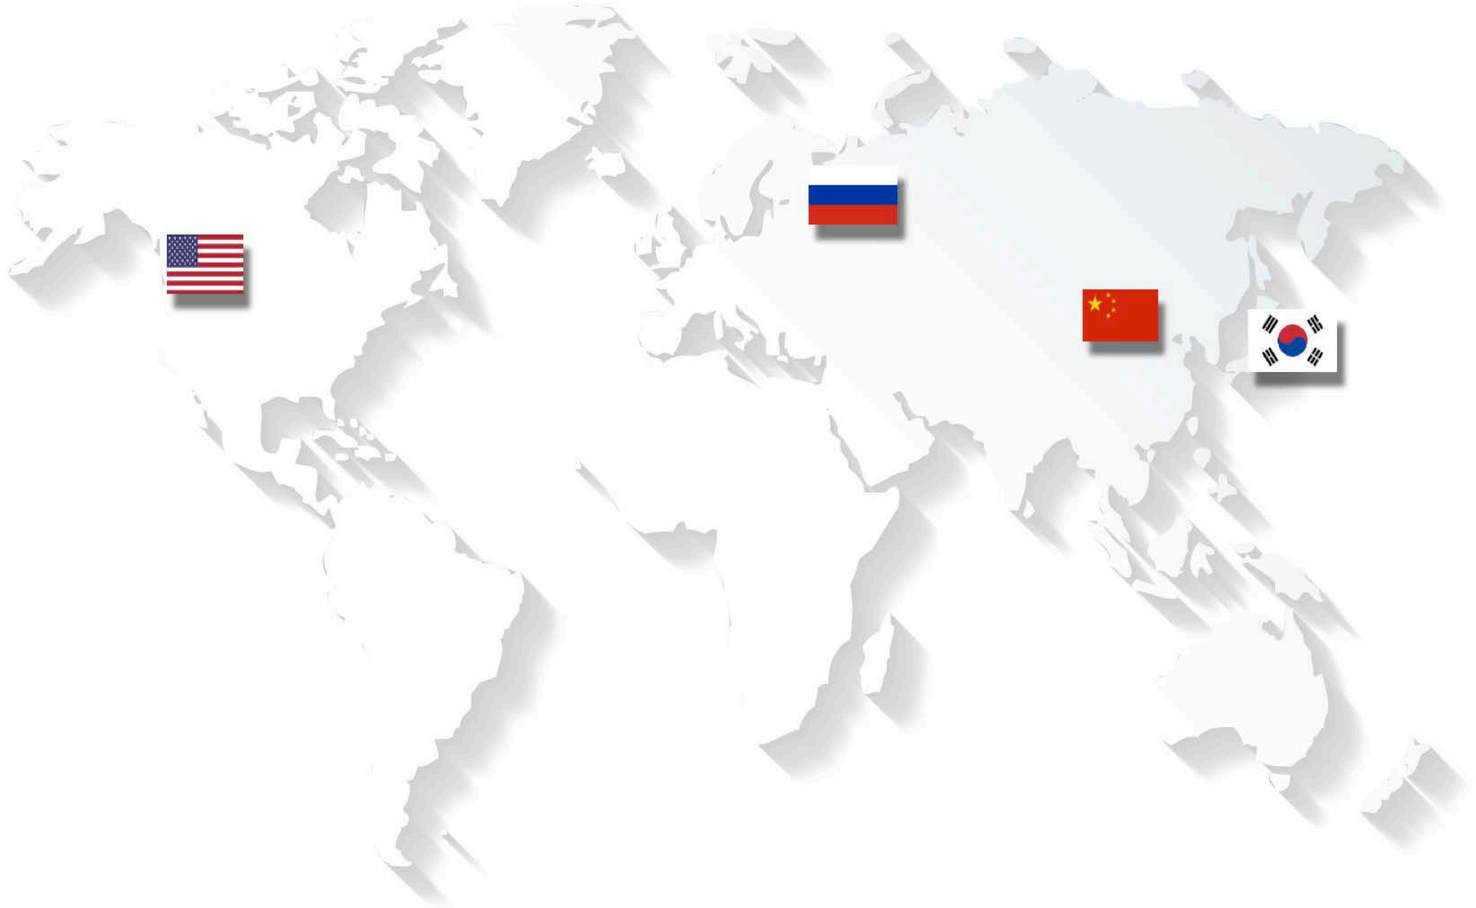

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПО ВСЕМУ МИРУ

DAESUNG
SINCE 1947



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-KR.АЖ40.В.00852/20

Серия RU № 0732917

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-KR.АЖ40.В.00852/20

Серия RU № 0227023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест»
Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19
Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49
Аттестат аккредитации № RA.RU.11АЖ40 срок действия с 02.06.2017
Телефон: +7(846)206-03-79 Адрес электронной почты: info@samtarasert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭСУНГ РУС"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 123610, Россия, город Москва, набережная Краснопресненская, Дом 12, Эт 7 Пом 701в Ком 1-7
Основной государственный регистрационный номер 1197746285813.
Телефон: 88002349335 Адрес электронной почты: ds2002@daesung.co.kr

ИЗГОТОВИТЕЛЬ DAESUNG CELTIC ENERSYS CO.,LTD
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Корея, Республика, 55-72, Sanggok-ro, Samseong-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do

ПРОДУКЦИЯ Котлы отопительные (согласно приложению - бланк № 0732917). Продукция изготовлена в соответствии с директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8403109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 1196ИЛНВО от 30.01.2020 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21НС05)
акта анализа состояния производства от 17.01.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест»

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ IEC 60335-1-2013 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования, ГОСТ IEC 60335-2-102-2011 Бытовые и аналогичные электрические приборы безопасность. Часть 2-102. Дополнительные требования к приборам, работающим на газовом, жидком и твердом топливе и имеющим электрические соединения, ГОСТ 30804.3.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний, ГОСТ 30804.3.3-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при необходимости определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний, ГОСТ 30805.14.1-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений, ГОСТ 30805.14.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний. Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.02.2020 **ПО** 02.02.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Морозов Павел Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Штырц Лидия Владимировна (Ф.И.О.)

Орган по сертификации ООО «СамараТест» RA.RU.11АЖ40



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-KR.АД85.В.00047/20

Серия RU № 0113141

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтандарт». Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, комнаты 15-22. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б. Телефон: 84952680176, адрес электронной почты: INFO@PROMSTANDARTRUS.RU. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11АД85. Дата регистрации аттестата аккредитации: 20.10.2017 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с Ограниченной Ответственностью «Дэсунг Рус».
Основной государственный регистрационный номер: 1197746285813.
Место нахождения: 123610, Российская Федерация, город Москва, набережная Краснопресненская, дом 12, этаж 7, помещение 701 В, комната 1-7
Телефон: 88002349335, адрес электронной почты: ds2002@daesung.co.kr

ИЗГОТОВИТЕЛЬ DAESUNG CELTIC ENERSYS CO.,LTD.,
Место нахождения: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, 55-72, Sanggok-ro, Samseong-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do

ПРОДУКЦИЯ Котлы отопительные газовые водогрейные, типы (согласно приложению - бланк № 0613285)
Продукция изготовлена в соответствии с Regulation (EU) 2016/426 «Приборы сжигания газообразного топлива».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8403 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 428-КГ-Н от 17.01.2020 года, выданного испытательной лабораторией Публичного акционерного общества «Завод котельного оборудования и отопительных систем БКМЗ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.22МХ16)
акта анализа состояния производства от 18.12.2019 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ПромСтандарт»
технической документации: руководства по эксплуатации котлов.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения продукции 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150. Срок хранения 2 года. Срок службы 7 лет. Стандарт, обеспечивающий соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе": ГОСТ 20548-93 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.01.2020 **ПО** 23.01.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Морозова Ирина Александровна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Ивлиев Артем Андреевич (Ф.И.О.)

Орган по сертификации ООО «ПромСтандарт» RA.RU.11АД85

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ОЖЕНИЕ

ЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-KR.АД85.В.00047/20

Серия RU № 0613285

ки, модели однородной деления или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
одогрейные, типы:	Regulation (EU) 2016/426 «Приборы сжигания газообразного топлива»
ные котлы: А16 с , А21 с мощностью ностью отопления 23.3 кВт, .1 кВт, А35 с мощностью ностью отопления 40.7 кВт, кВт, А MAX 16 с , А MAX 21 с мощностью с мощностью отопления ью отопления 29.1 кВт, А ия 34.9 кВт , А MAX 41 с , А MAX 50 с мощностью стью отопления 15.1 кВт, 9 кВт, D24 с мощностью ностью отопления 29.1 кВт, 9 кВт , D41 с мощностью ностью отопления 12 кВт, кВт, E17 с мощностью стью отопления 21 кВт, E21 , E24 с мощностью ктью отопления 25 кВт, ью отопления 11 кВт, Master ления 14 кВт, Master Gas ия 16 кВт, Master Gas Seoul кВт, Master Gas Seoul 24 с Master Gas Seoul 30 с Master Gas Seoul 35 с ESR 2.13 с мощностью ощностью отопления 18.6 ления 23.3 кВт, ESR 2.25 с , ESR 2.30 с мощностью мощностью отопления 40.7 о отопления 15.1 кВт, ления 18.6 кВт, Platinum 3.3 кВт, Platinum 3.25 с т, Platinum 3.30 с т, Platinum 3.35 с т, Platinum 3.50 с	
онные двухконтурные ления 18.6 кВт, C24 с , C30 с мощностью ностью отопления 34.9 кВт, 7.8 кВт	
онные одноконтурные ь C 3.20 с мощностью 3.25 с мощностью 3.30 с мощностью 3.35 с мощностью 3.50 с мощностью	
онные одно 3 кВт,	


Орган по сертификации ООО «ПромСтандарт» RA.RU.11АД85

СЕРТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

DAESUNG
SINCE 1947



СДЕЛАНО В КОРЕЕ

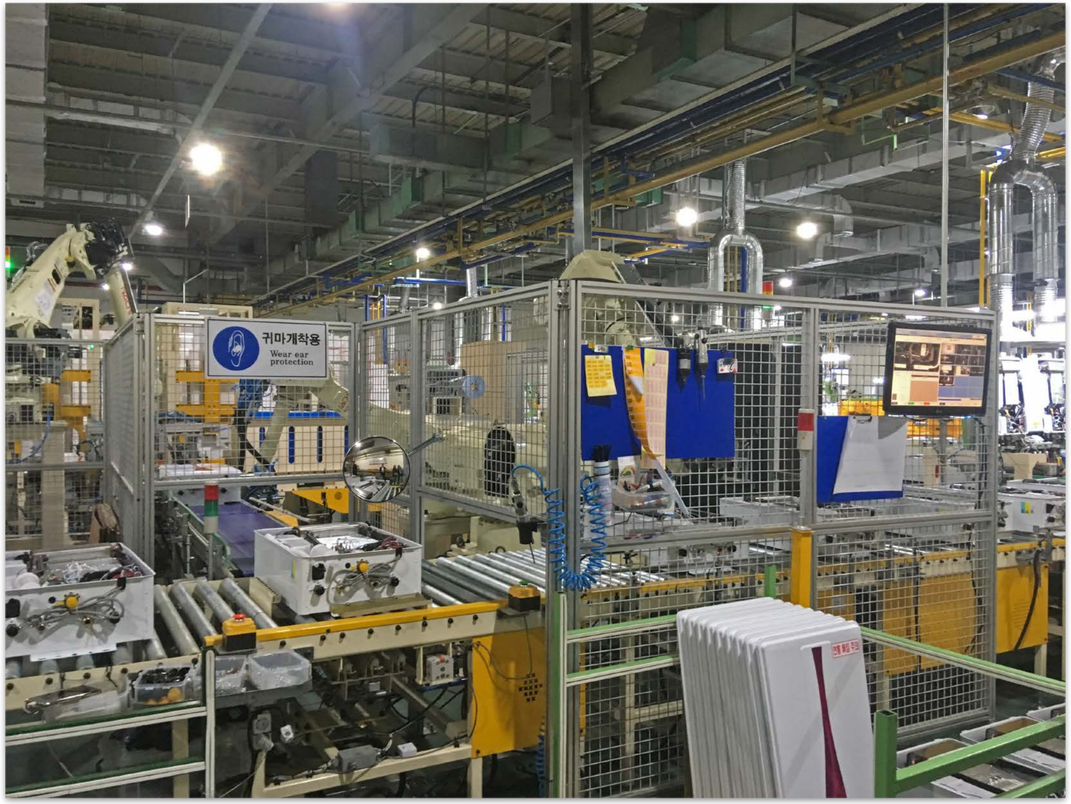


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ

ОДИНИ ИЗ ПЕРВЫХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАСТЕННЫХ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ


DAESUNG
SINCE 1947

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ




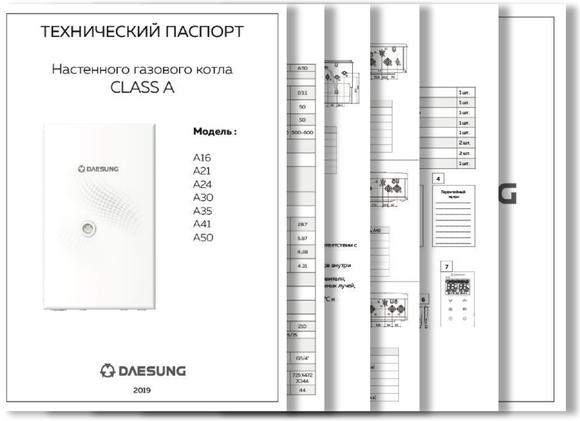

ЛИСТОВКИ А5

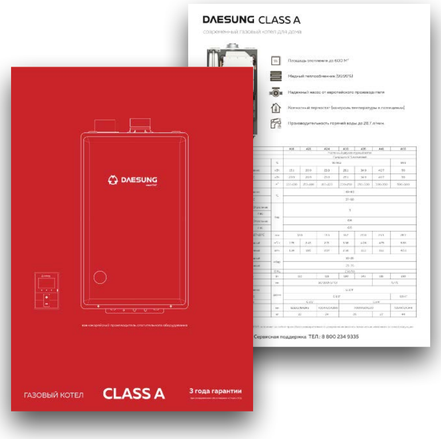

БРОШЮРЫ

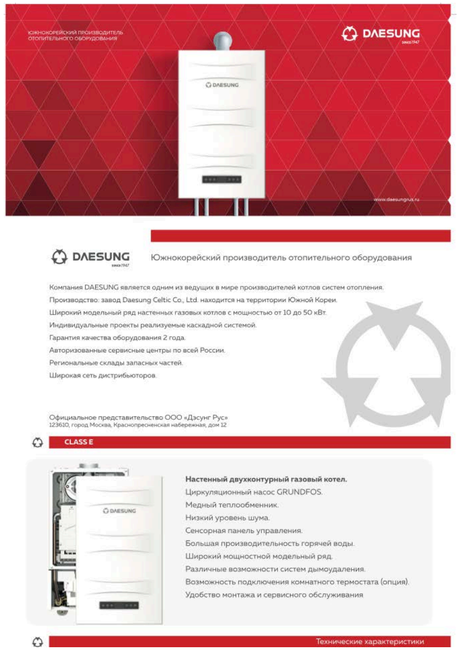

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

DAESUNG
SINCE 1947








МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

AQUATHERM 2020





МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

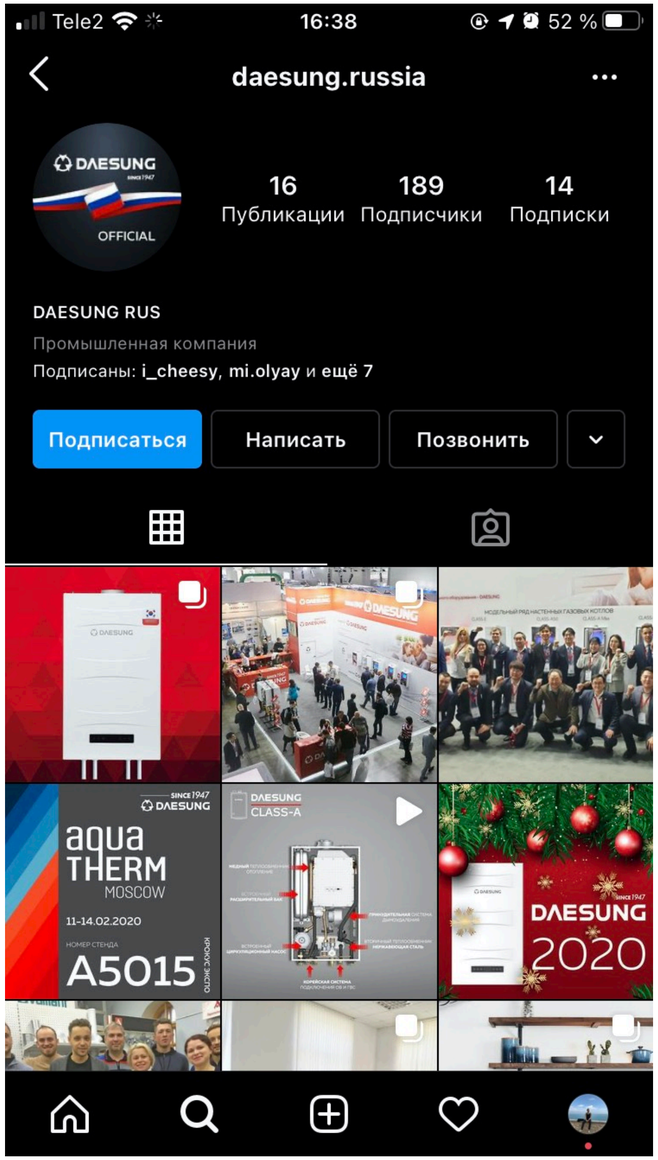

INSTAGRAM

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА


DAESUNG
SINCE 1947









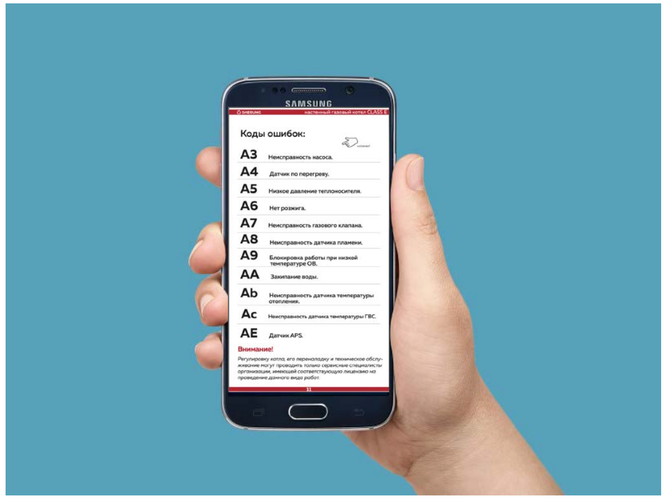

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ









- Более 70 АСЦ по всей России
- Проведение технических семинаров



DAESUNG
SINCE 1947

СЕРТИФИКАТ

№ D000549

Настоящим Daesung подтверждает, что

Артемов Денис Игоревич

Прошёл(а) обучение по теме:

- Монтаж
- Ввод в эксплуатацию
- Сервисное обслуживание
- Гарантийный ремонт

Настенные газовые котлы Daesung

Дата: 17.02.2021

Срок действия 2 года

«Дэсунг Рус»
Daesung Rus» LLC

АВТОРИЗАЦИЯ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ / ОБУЧЕНИЕ

ТРАДИЦИОННЫЕ НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

DAESUNG
SINCE 1947

CLASS E



E10 / E12 / E14 / E17 / E20 / E21 / E24 / E25 / E30 / E35

CLASS A MAX




A16/ A21 /A24 /A30 /A41/**A50**

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ

DAESUNG
SINCE 1947

CLASS S9



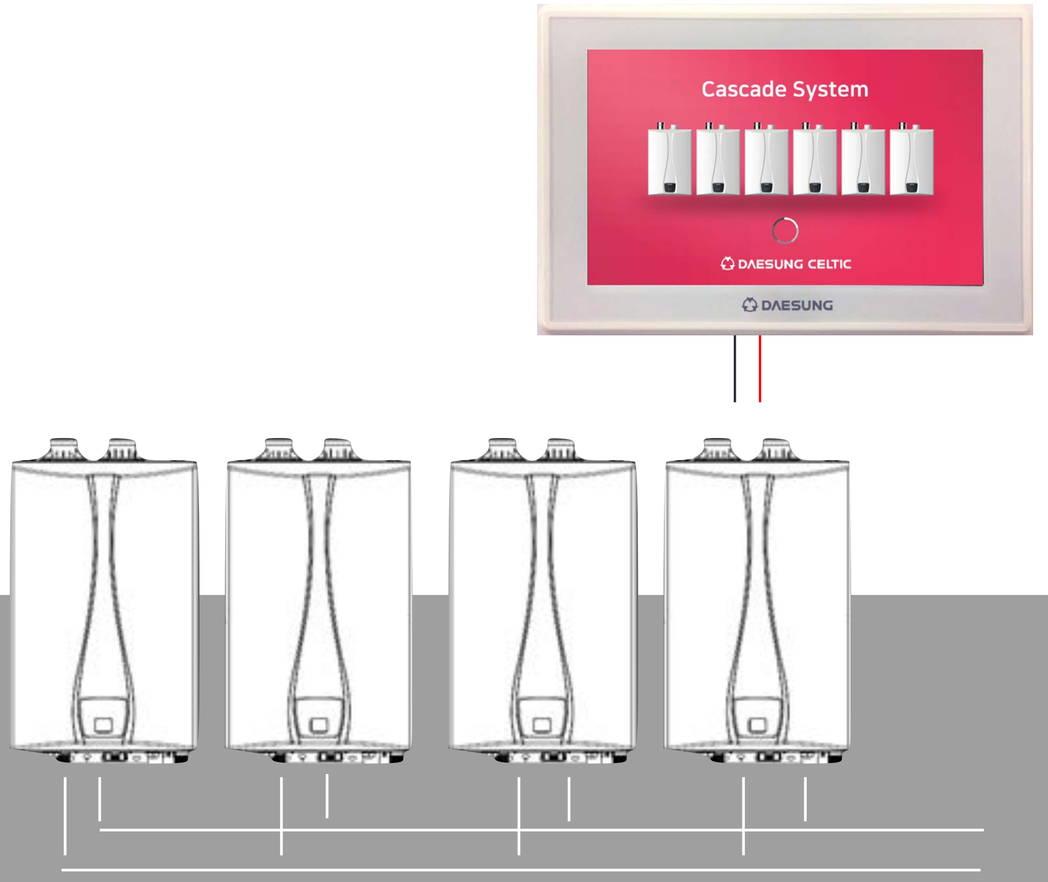

52.2 кВт


ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ - КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ

DAESUNG
SINCE 1947


CLASS E




CLASS A MAX

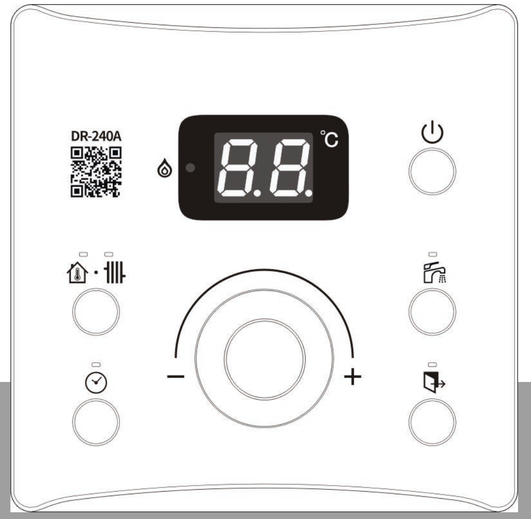

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ (ПРЕИМУЩЕСТВА)

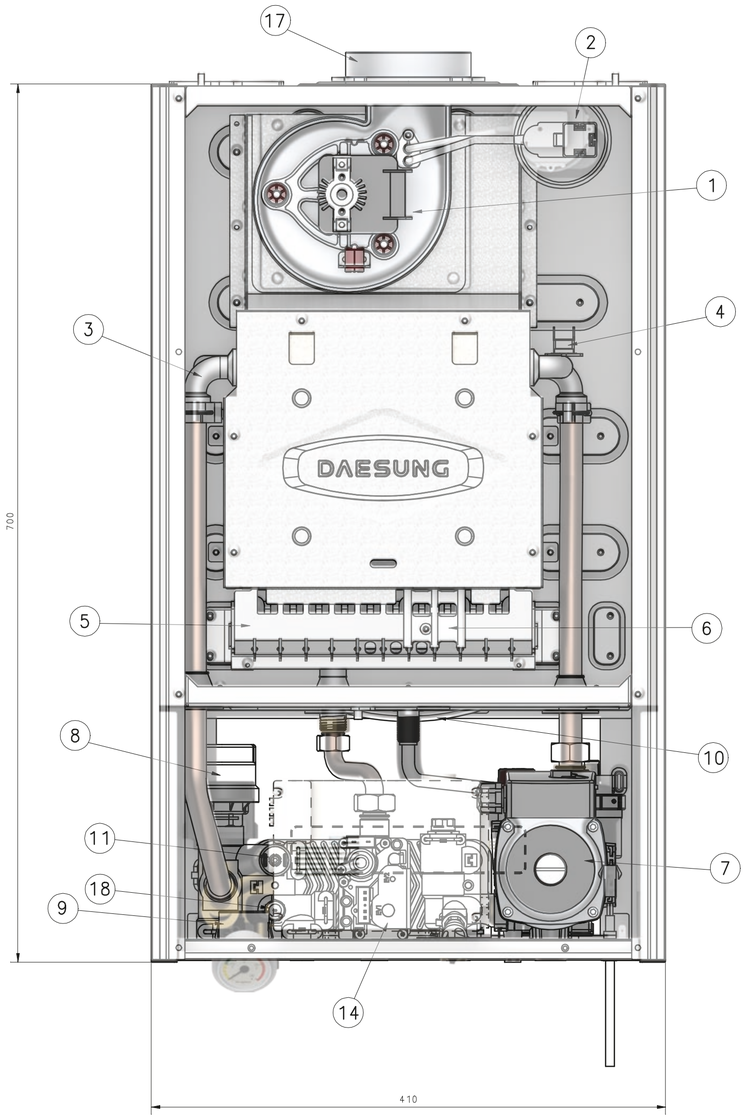

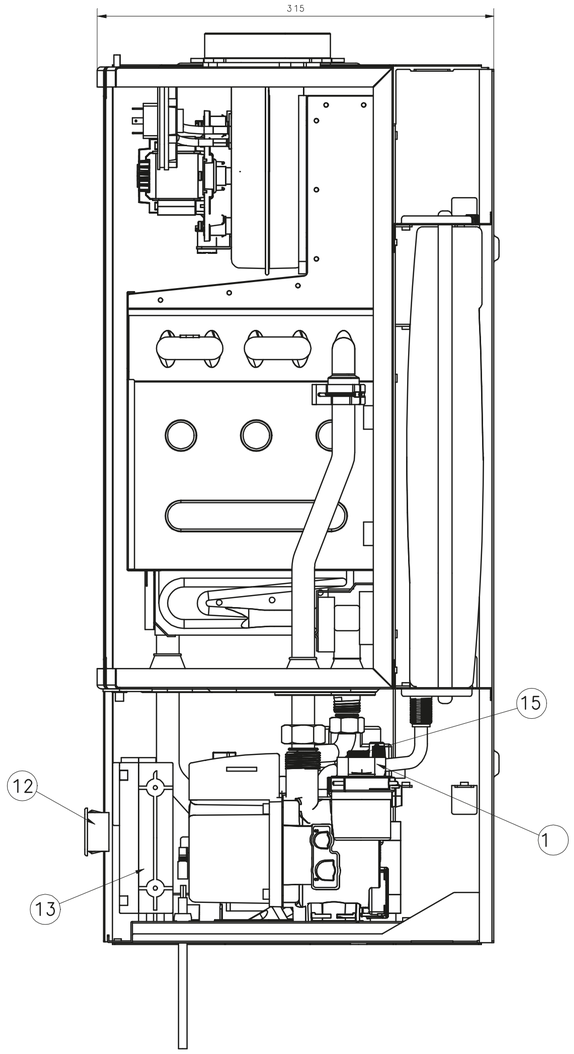

- медный теплообменник
- насос GRUNDFOS
- датчик давления
  (контроль теплоносителя)
- сенсорная панель управления
  (небольшое инженерное меню)
- съемные боковые панели
  (легкий доступ к основным узлам, быстрый сервис)
- низкий уровень шума
  (резиновая изоляционная прокладка в верхней части котла + теплоизоляция на боковых панелях)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


DAESUNG
SINCE 1947

Модель			E10	E12	E14	E17	E20	E21	E24	E25	E30	E35
Назначение			Настенный двухконтурный котел									
Тип газа			Природный/ Сжиженный									
КПД	%		91									
Номинальная мощность	Отопелние	кВт	10	12	14	17	20	21	24	25	30	35
	ГВС	кВт	17	24						25	30	35
Площадь отопления	$м^2$		100	120	140	170	200	210	240	250	300	350
Диапазон регулировки температуры	Отопление		40~80									
	ГВС		37~60									
Рабочее давление	Макс.	Отопление	3									
		ГВС										
	Мин.	Отопление	0.5									
		ГВС										
Производительность ГВС	ΔT=25°C	л/м	9.7	13.8						14,3	17,2	20,1
	ΔT=40°C		6.1	8.6						9,0	10,8	12,5
Номинальный расход газа (Отопление)	Природный	$м^3/ч$	1,17	1,40	1,63	1,98	2,33	2,44	2,80	2,91	3,50	4,08
	Сжиженный	кг/ч	0,98	1,17	1,37	1,66	1,95	2,05	2,34	2,44	2,93	3,41
Давление газа на входе	Природный	мбар	10~25									
	Сжиженный		28~37									
Расход электричества		Вт	102	110								
Диаметры дымохода		мм	Ø60/Ø100(Ø80/Ø80)									
Размер		мм	700X410X325									
Вес		кг	33	34								

DAESUNG
SINCE 1947

УДОБСТВО СЕРВИНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

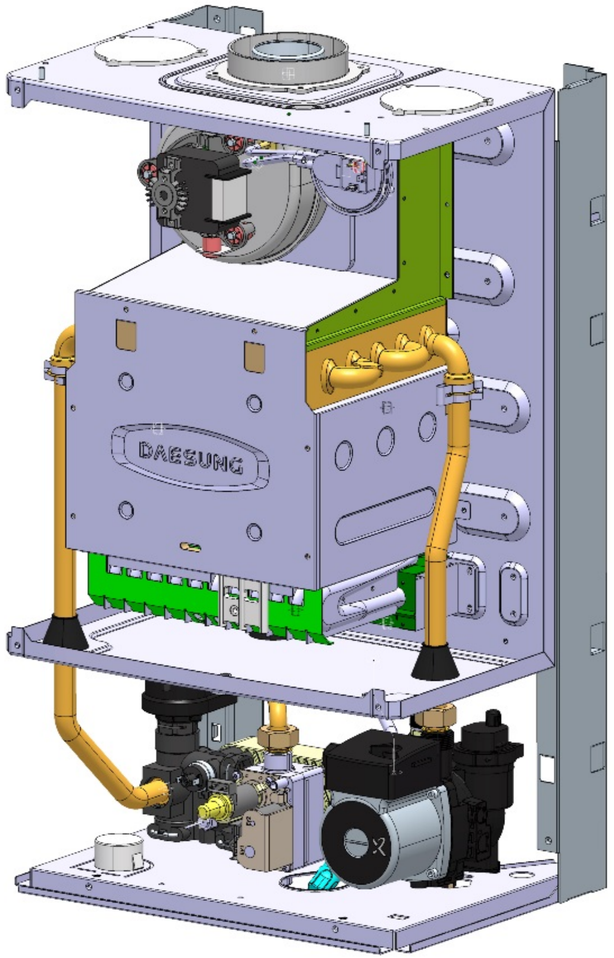

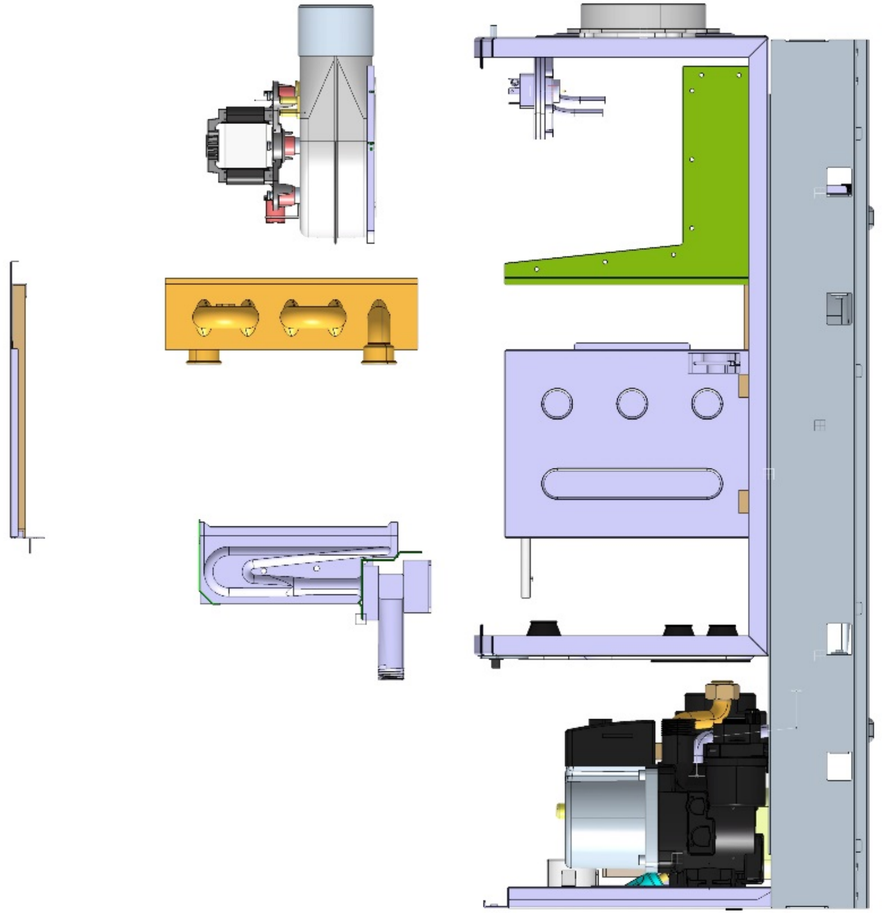


РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТРУБ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ

DAESUNG
SINCE 1947

Коаксиальный (соосный)


Class E
(все модели)

60/100

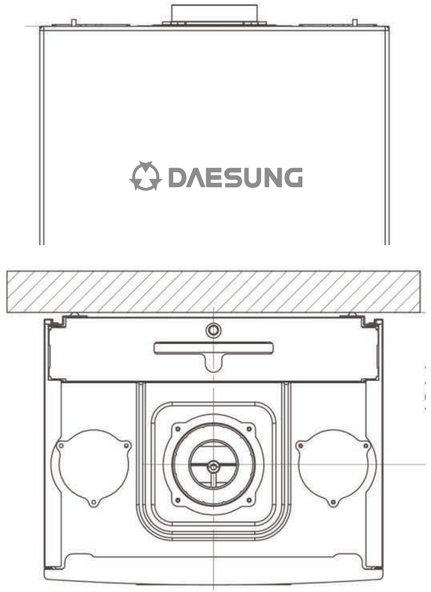

Class A
(16-35)


60/100

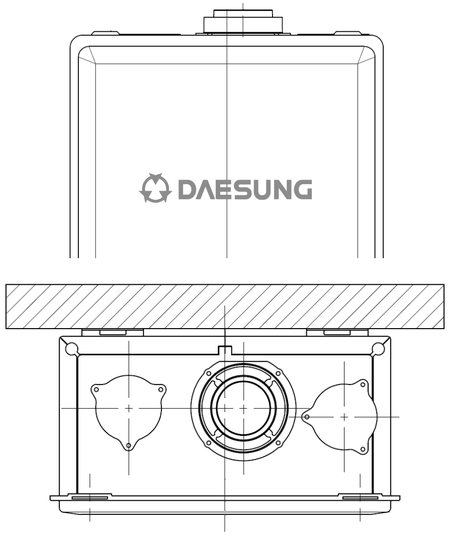

Корейский тип


Class A 41

75/75

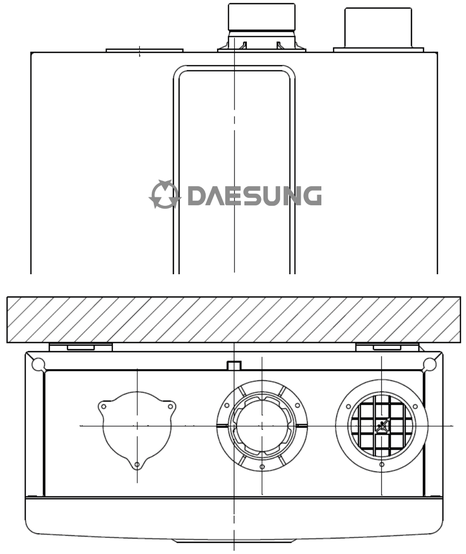

Class A 50


75/75

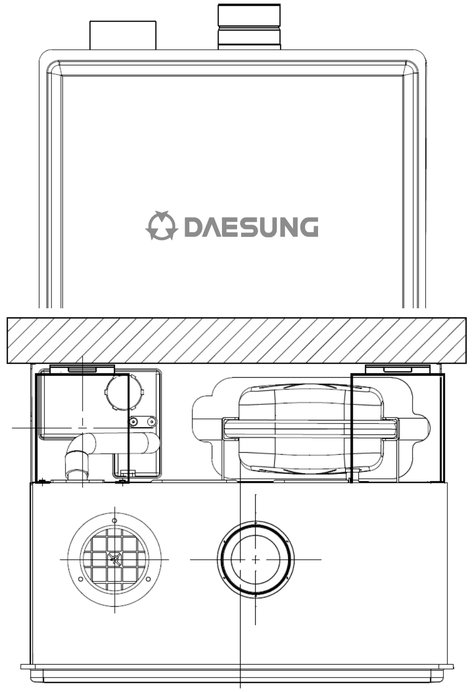

РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТРУБ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ

Пример подключения 60/100


Class E - все модели

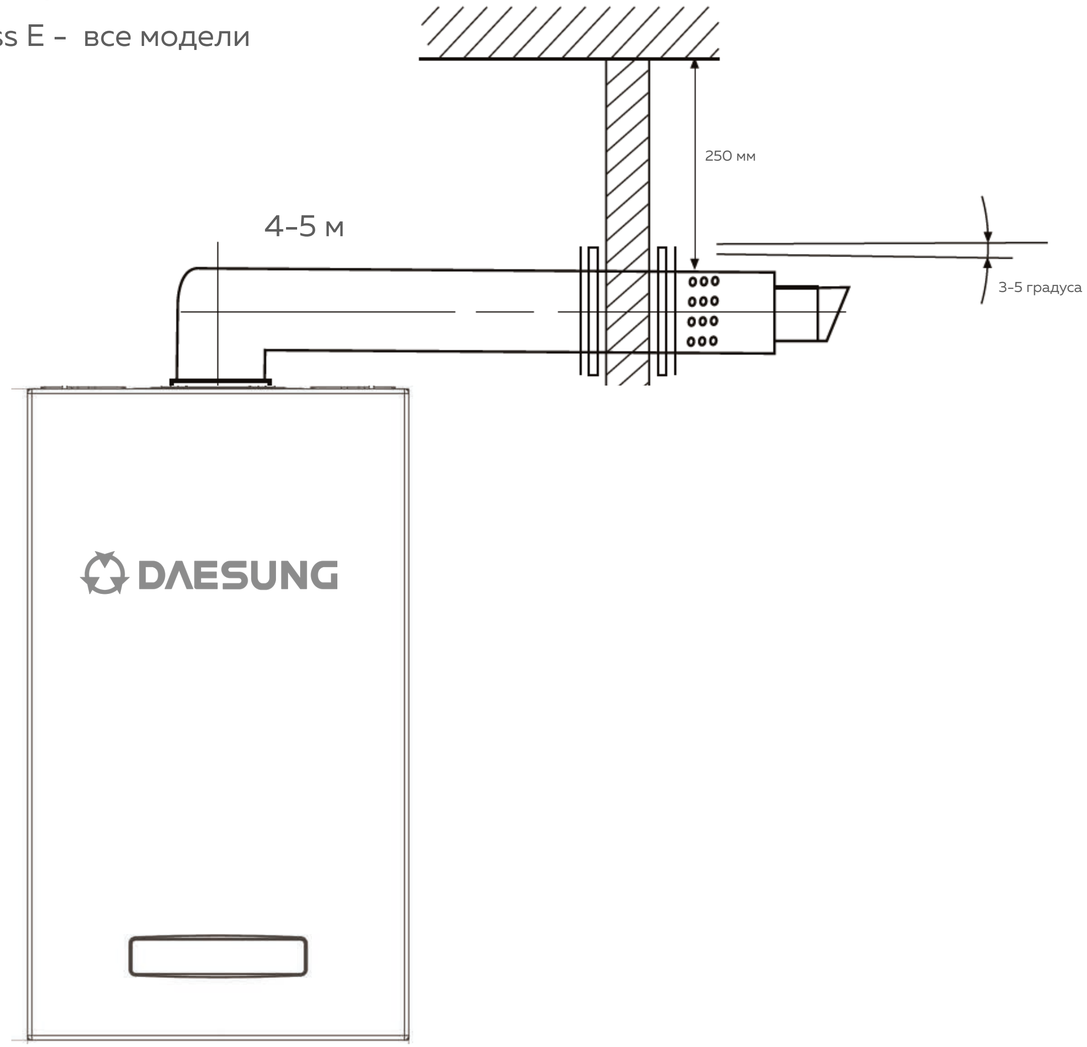

Пример подключения Корейский тип

Class A 41

Class A 50

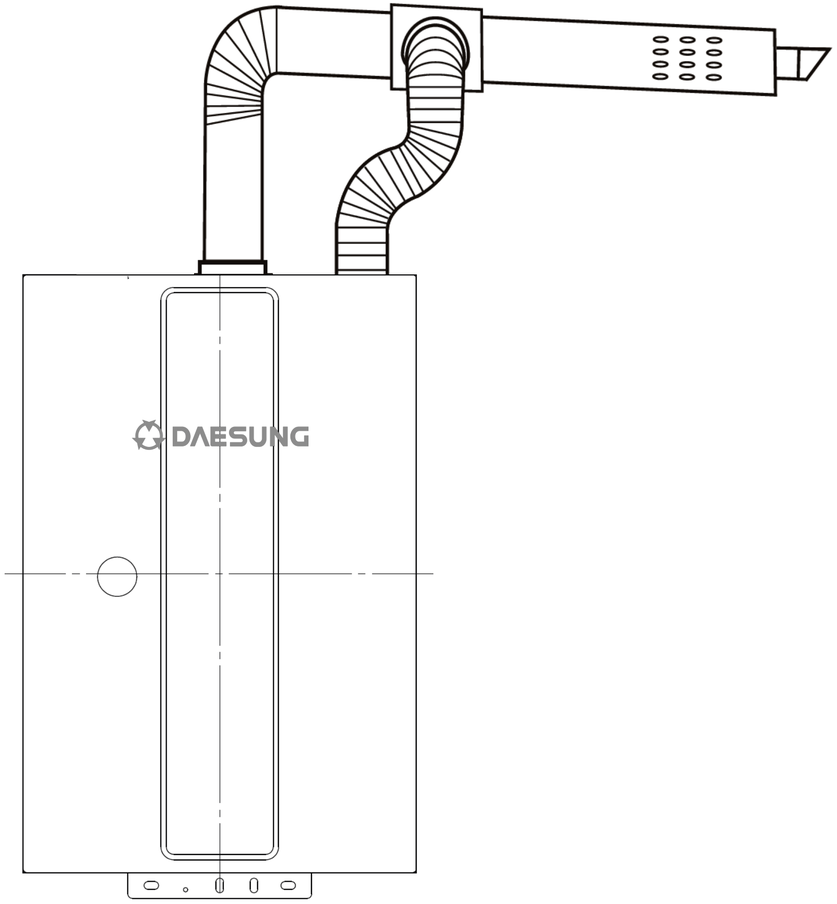


РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТРУБ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

DAESUNG
SINCE 1947

Возможность перехода на раздельную систему *(опция)*


Class E


Коаксиальный (соосный) → Раздельная система (80/80)

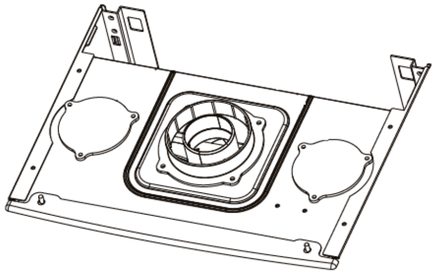

■ Отсоедините адаптер коаксиального дымохода.


■ Отсоедините заглушку отверстия воздухозабора.

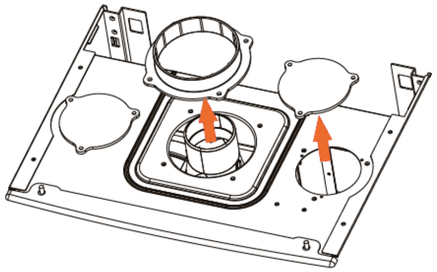


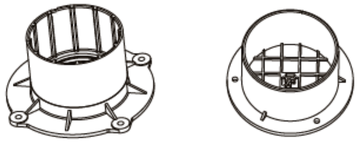

арт.
52110393

■ Установите адаптеры 80/80

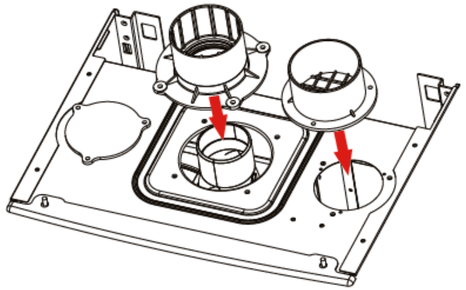

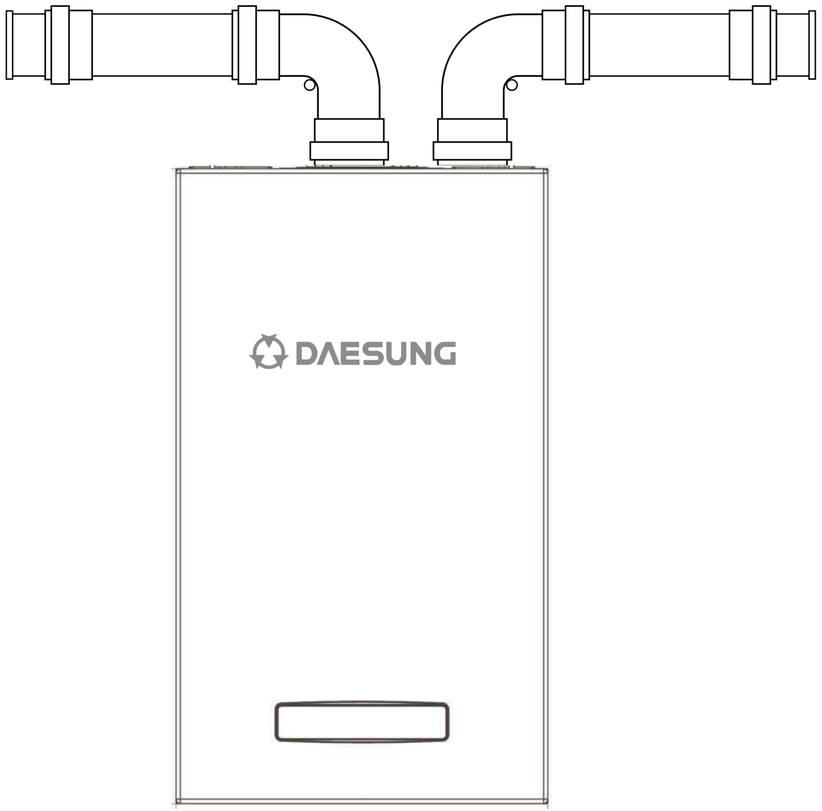

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



- Медный теплообменник
- Циркуляционный насос Grundfos (сухой ротор)
- Датчик давления (контроль теплоносителя)
- Датчик APS
  (экономичный режим работы котла)
- Пульт управления / Комнатный термостат **в комплекте**
- Модулируемый вентилятор
- Компактный размер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DAESUNG
SINCE 1947

Модель				A16	A21	A24	A30	A35	A41	A50
Назначение				Настенный двухконтурный котел						
Тип газа				Природный/ Сжиженный						
КПД			%	91/91.2						89.1
Номинальная мощность	Отопление		кВт	15.1	20.9	23.3	29.1	34.9	40.7	50
	ГВС		кВт	20.9	20.9	23.3	29.1	34.9	40.7	50
Площадь отопления Мин./Макс.			м²	100-150	150-180	180-220	200-250	250-300	300-350	500-600
Диапазон регулировки температуры отопления	Отопление		°C	40~80						
	ГВС			37~60						
Рабочее давления	Макс.	Отопление	бар	3						
		ГВС								
	Мин.	Отопление		0.6						
		ГВС		0.5						
Производительность ГВС	ΔT=25°C		л/м	12.0		13.3	16.7	20.0	23.3	28.7
Номинальный расход газа (Отопление)	Природный		м³/ч	1.75	2.43	2.71	3.38	4.06	4.73	5.93
	Сжиженный		кг/ч	1.34	1.85	2.07	2.58	3.10	3.61	4.53
Давление газа на входе	Природный		мбар	10~25						
	Сжиженный			25~35						
Напряжение			В/Гц	230/50						
Расход электричества			Вт	110		115	130	145	155	210
Диаметры дымохода			мм	60/100(75/75)					75/75	
Размер соединительных труб	Отопление		дюйм	G 3/4"						
	ГВС			G 1/2"						G3/4"
	Газ			G 1/2"			G3/4"			
Размер (ШХДХН)			мм	616X378X245		700X420X200	700X460X220			729X472X344
Вес			кг	22		24	26		27	44

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

DAESUNG SINCE 1947

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

По вопросам монтажа, ввода оборудования в эксплуатацию и последующего сервисного технического обслуживания рекомендуем Вам обращаться в Авторизованной Сервисный Центр Daesung.

Просим Вас сохранять гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

При покупке изделия, после его осмотра и проверки комплектности, требуйте заполнения гарантийного талона, при отсутствии в гарантийном талоне отметки торгующей организации, а также при нарушении условий установки, эксплуатации и обслуживания оборудования, указанных в настоящем талоне и руководстве пользователя, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

1.УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия предоставляется на оборудование, вышедшее из строя по вине завода изготовителя, при условии соблюдения всех правил, изложенных в Руководстве пользователя и настоящем гарантийном талоне.

Гарантия распространяется на оборудование при условии, что монтаж и первый пуск был осуществлен специализированной организацией, имеющей право на проведение данных работ в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ.(Лицензия Росгазнадзора или лицензия Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству с указанием разрешения на работу с газовым оборудованием, наличии выданного саморегулируемой организацией (СРО) свидетельства о допуске к данному виду работ)
Факт приобретения оборудования и ввода его в эксплуатацию подтверждается соответствующими первичными документами (документ подтверждающий оплату оборудования, отметки о продаже и о первичном пуске в гарантийном талоне, копии разрешающих документов специализированной организации, дающих право на проведение данных работ). Все перечисленные документы должны быть полностью заполнены.

2.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 24 месяца со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня приобретения оборудования клиентом. Гарантийный срок может быть увеличен на 12 месяцев, подробная информация в пункте 3 настоящего гарантийного талона. В течение данного гарантийного срока, все работы по устранению недостатков оборудования (ремонт и замена запасных частей), возникших по вине завода изготовителя, при условии соблюдения пользователем всех правил, изложенных в инструкции пользователя и гарантийном талоне, выполняются бесплатно!
Гарантийные работы выполняются бесплатно только Авторизованным Сервисным Центром Daesung по месту установки обслуживаемого оборудования.

Начиная с 14-го месяца эксплуатации, гарантия действительна только при наличии в гарантийном талоне отметки о прохождении ежегодного сервисного технического обслуживания. Сервисное техническое обслуживание входит в стоимость договора на обслуживание оборудования, который заключается с любой организацией, имеющей право на проведение данных работ в соответсвии с требованиями, установленными законодательством РФ.

Согласно «Правил постановки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденных Постановлением Правительства РФ №549 от 21.07.2008 года, абоненту (гражданину) подача газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд осуществляется только при наличии договора о сервисном техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении со специализированной организацией.

Для получения оперативного и качественного сервисного технического обслуживания, а также для осуществления БЕСПЛАТНОГО гарантийного ремонта БЕСПЛАТНОЙ замены запасных частей, обращайтесь в Авторизованный Сервисный центр Daesung в вашем городе (см. Пункт. 5) Гарантийный срок на замененные узлы и агрегаты, а также на запасные части составляет 6 месяцев со дня их замены. В результате ремонта или замены узлов и агрегатов гарантийный ремонт на оборудование в целом не обновляется. По истечении гарантийного срока, ремонт оборудования производится за счёт потребителя.

DAESUNG SINCE 1947

3.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ.

При заключении первичного договора на сервисное техническое обслуживание с Авторизованным Сервисным Центром Daesung, гарантийный срок на оборудование увеличивается на 12 месяцев и составляет 36 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, при соблюдении условий указанных в пунктах 1 и 2 настоящего гарантийного талона. Наличие дополнительной гарантии подтверждается представителем Авторизованного Сервисного Центра при заполнении пунктов 9 и 10 настоящего гарантийного талона.

4.ПРЕКРАЩЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства компании Daesung прекращаются в случая:

- нарушения правил хранения, транспортировки, установки, эксплуатации и технического обслуживания
- оборудования, указанных в Руководстве пользователя и гарантийном талоне.
- отсутствия гарантийного талона.
- отсутствия в гарантийном талоне отметки о прохождении ежегодного сервисного технического обслуживания. (по истечении 14-ти месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию).
- отсутствия документов, подтверждающих ввод оборудования в эксплуатацию (первый пуск).
- отсутствия на корпусе оборудования заводской маркировочной таблички.
- самостоятельного ремонта, демонтажа, замены составных частей, повлекших нарушение работоспособности оборудования.
- проведения работ по монтажу, пусконаладке,ремонту и техническому обслуживанию оборудования лицами, не имеющими соответствующих разрешений на проведение данных работ.
- установки на оборудование деталей других производителей.
- нанесения оборудованию механических повреждений.
- повреждений, вызванных замерзанием воды.
- повреждений, вызванных попаданием внутрь оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей,жидкостей, насекомых и т.д.
- повреждений, вызванных стихией, пожаром, бытовыми факторами.
-повреждения или ухудшения работы оборудования по причине образования накипи в деталях и узлах оборудования.
-недопустимого разового или систематического изменения параметров сетей электро-, газо-, или водоснабжения.
- использования оборудования не по назначению.

С условиями гарантии ознакомлен _____
(подпись покупателя)

DAESUNG SINCE 1947

ЗАПОЛНИТЬ ПРИ ПРОДАЖЕ

МОДЕЛЬ:
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:
НАЗВАНИЕ И АДРЕС ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
ТЕЛЕФОН:
ДАТА ПРОДАЖИ:
ФАМИЛИЯ И ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
ПЕЧАТЬ

ЗАПОЛНИТЬ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ДАТА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:
№ ЛИЦЕНЗИИ :
НАЗВАНИЕ И АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ:
ФАМИЛИЯ И ПОДПИСЬ СПЕЦИАЛИСТА, ВЫПОЛНЕВШЕГО ПЕРВЫЙ ПУСК:
ПЕЧАТЬ

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕРЕОДИЧЕСКОГО СЕРВИСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ДАТА	Ф.И.О СПЕЦИАЛИСТА	ТЕЛЕФОН	ПРИМЕЧАНИЯ	ПОДПИСЬ

www.daesungrus.ru

DAESUNG
SINCE 1947

ПОЧЕМУ DAESUNG ?

- Котлы полностью адаптированы к Российским условиям эксплуатации.
- Более 70 авторизованных сервисных центров по все России.
- Медные теплообменники.
- Циркуляционные насосы GRUNDFOS.
- Стандартные системы дымоудаления 60/100.
- Низкий уровень шума.
- Контроль давления теплоносителя в системе.
- Система безопасности (антизамерзание, антизаклинивание).
- Удобство монтажа и простота сервисного обслуживания.
- Гарантия 2+1.
- Производство Южная Корея.